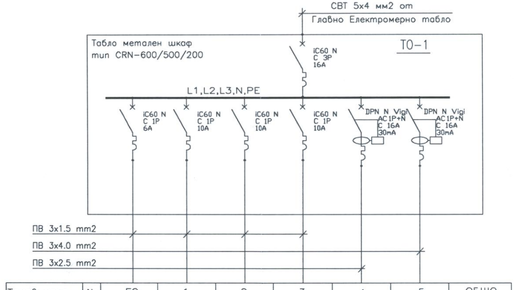

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	2	10	7	4	–	–	23
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	8	–	8
Инст. мощност	kW	0.032	1.16	0.454	0.288	2.0	2.0	6.0
Фаза		L1	L1	L1	L1	L2	L3	Ке=0.6
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Pp=3.6kW Ip=5.5A

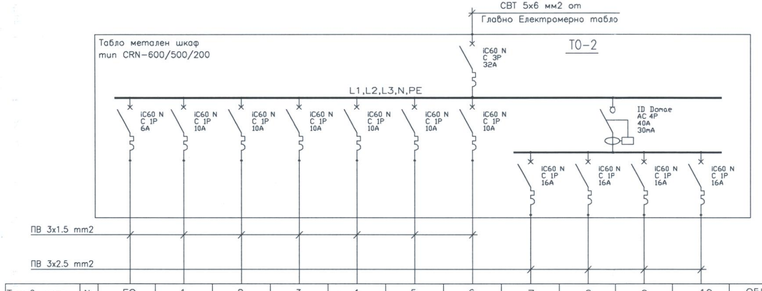

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	11	6	6	6	11	7	7	–	–	–	–	54
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	5	5	7	3	20
Инст. мощност	kW	0.176	0.432	0.432	0.432	0.468	0.42	0.504	1.25	1.25	1.75	0.75	7.9
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3	L1	Ке=0.6
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=4.72kW Ip=7.15A

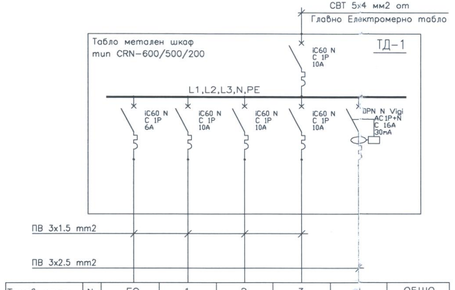

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	4	6	8	9	–	27
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	8	8
Инст. мощност	kW	0.064	0.216	0.288	0.324	2.0	6.0
Фаза		L1	L1	L1	L1	L2	Ке=0.6
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=3.6kW Ip=5.5A

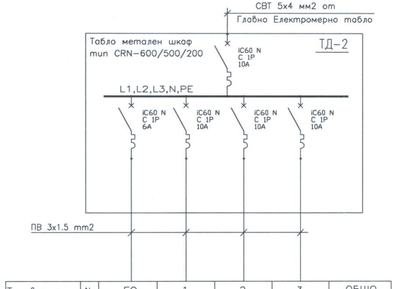

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	3	12	6	12	23
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	8
Инст. мощност	kW	0.048	0.864	0.432	0.468	1.82
Фаза		L1	L1	L1	L1	Ке=0.8
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	Pp=1.46kW Ip=2.2A

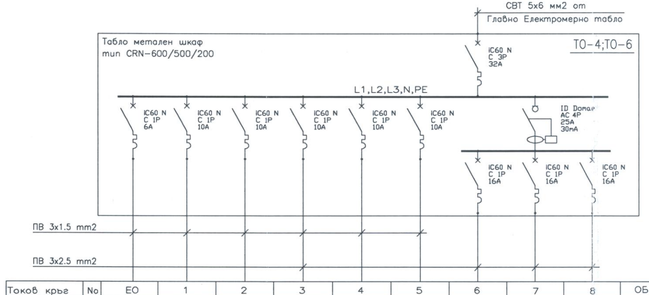

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	5	6	7	8	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	8	6	6	9	7	7	–	–	–	43
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	5	5	7	17
Инст. мощност	kW	0.128	0.432	0.432	0.324	0.42	0.68	1.25	1.25	1.75	6.7
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Ке=0.6
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=4.02kW Ip=6.1A

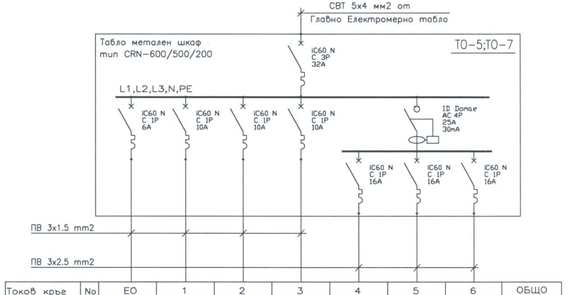

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	5	6	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	5	6	8	7	–	–	–	26
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	5	7	5	17
Инст. мощност	kW	0.08	0.432	0.576	0.504	1.25	1.75	1.25	5.9
Фаза		L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3	Ке=0.6
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=3.54kW Ip=5.4A

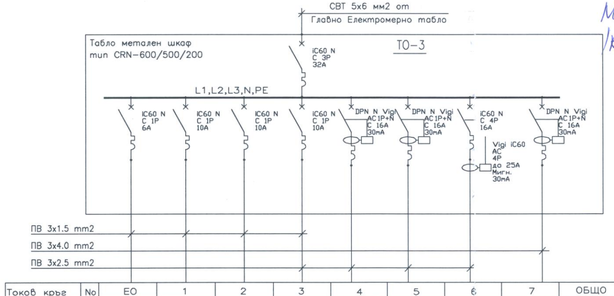

Токов кръг	No	ЕО	1	2	3	4	5	6	7	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	3	11	11	3	–	–	–	–	28
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	4	4	3	–	11
Инст. мощност	kW	0.048	0.792	0.792	0.202	1.0	1.0	2.25	2.0	8.1
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3	L1	Ке=0.7
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Pp=5.7kW Ip=8.6A

Възложител:
Младен Младенов
кмет на район
„Връбница"

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистриран № 09402
инж. ИВАН ГАНЧЕВ ЯНЧЕВ
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СО - РАЙОН ВРЪБНИЦА
ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
СЪГЛАСУВАН
На основание чл. 145, ал. 1 ЗУТ
30 МАЙ 2012
дата
инж. Мариянка Иванова
чрез ЕГ

"ТРЕНА КОНСУЛТ" ЕООД	Управител : инж. Васил Добрев
Обект:	ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 146 ОУ „ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" , С. ВОЛУЯК-РАЙОН ВРЪБНИЦА
Чертеж:	ЕДНОЛИНЕЙНИ СХЕМИ НА ЕЛ. ТАБЛА
Фаза : ТП / част. ЕЛ. / М 1:100	Дата: 08.2012г. / Сигн. ЕЛ. / Лист №13/14
Проектант	ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА:
инж. И. Янчев	