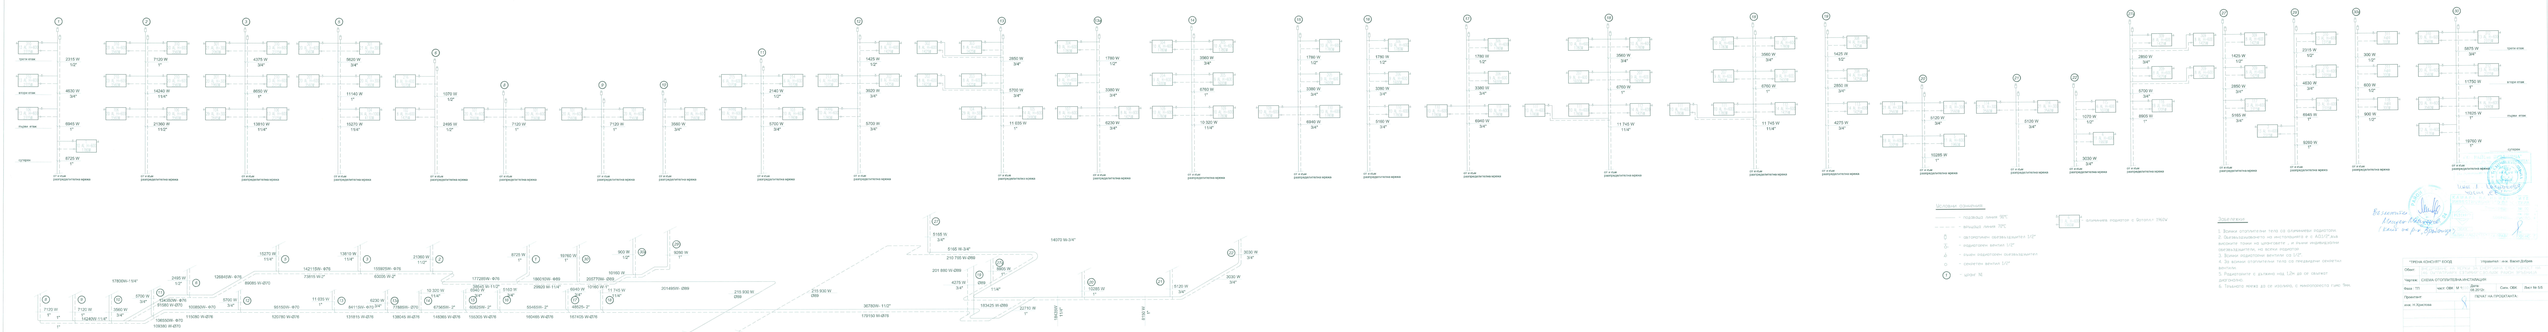
Легенда на означенијата
- главна линија 30°C
- алтернативен овлажувач 5/8"
- надворешен вентил 1/2"
- линии надворешен овлажувачен
- сервисен вентил 1/2"
- колектор 16
- влажност на воздухот и температура
Забелешки:
1. Врвовите отстранени пред да се поврзаат на главниот колектор, на крајот на секоја линија се поставува автоматски ослободувач на воздухот - за врвови индивидуални овлажувачи, на врвот индивидуален.
2. Врвови индивидуални вентили на 1/2"
3. За врвови отстранетите пред да се поврзаат сервисни вентили.
4. Редуктелите и филтерот над 1,2m да се обезбеди дренажа.
5. Секојдеко помеѓу да се изолира, а минимално еднаш 9m.
ГРАДА КОНСЕРТ ЕООД
Скопје
Цртежи: СЕНИЈА СТОЈОВСКИ/ВЕНА ИЛИЧЕВСКИ
Фаза: ГП
Скала: 1:50
Лист: ОВК 16.1
Датум: 25.05.2016
Проектант:
доц. д. Крстевска
ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТАТА
Одговорен: м-р. Ванчо Дурбаски
Одобрил:
Бр. на лист: 16